

NYT PRODUKT


**ADAPTIVT
RENGØRINGSMIDDEL**

VerteX[®]

Neutralt pH 7 rengøringsmiddel
til kondensatorer og fordampere



- Adaptivt rengøringsmiddel, der hurtigt fjerner rust, kalk, smørefedt og fedtstoffer
- Ikke-korroderende - neutral pH-værdi 7
- Ideelt til mikrokanalet og spiraler med beskyttelsesbelægninger
- Neutraliserer alle ubehagelige, dårlige lugte

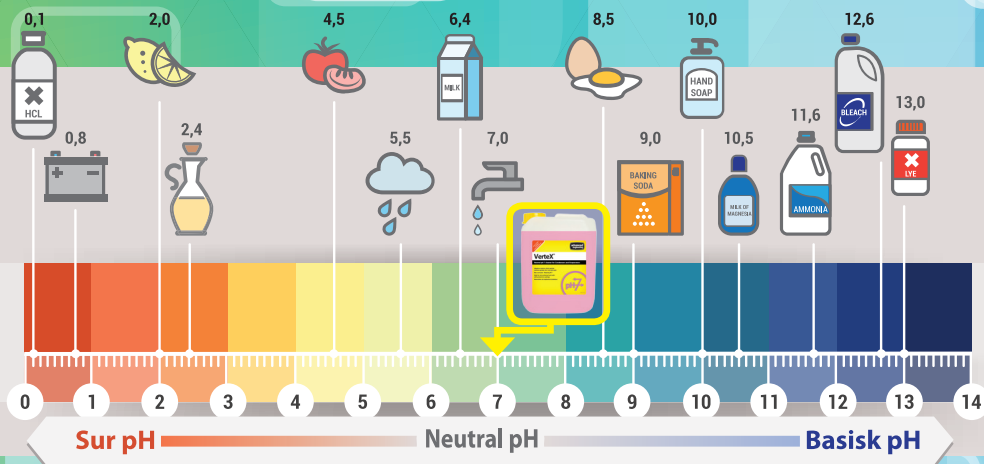

Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brugen.

Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende. Den korrekte brug afhænger af forholdene.

I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet.



Advanced Engineering Ltd
Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK
T: +44 (0)1256 460300
E: sales@advancedengineering.co.uk
www.advancedengineering.co.uk



ADAPTIVT RENGØRINGSMIDDEL

VerteX® er et fuldspektret rengøringsmiddel. Den unikke formel sikrer, at det kan ændre sin egen pH-balance, så den bliver enten mere sur eller basisk, så det lettere kan bekæmpe det snavs, det kommer i kontakt med. De adaptive egenskaber betyder, at det er perfekt til brug i forbindelse med næsten alle former for vedligeholdelse – både indendørs og udendørs.

VerteX® klarer tilsmudsede spiraler hurtigt ved at trænge gennem rust, kalk, fedt og organisk snavs og løsne alle aflejringer, så de let kan skylles bort.

VerteX® beskadiger eller ætser ikke spiralernes overflade, og det er derfor det oplagte produkt til lette aluminiumspiraler med belægning. Der dannes ingen skadelige eller flygtige biprodukter ved brugen af VerteX®. Rengøringsmidlets evne til at neutralisere alle ubehagelige lugte, som spiralen afgiver fra fordampere, betyder, at det kan benyttes i løbet af en almindelig arbejdsdag.



ANVISNINGER

Fordamperspiraler

Fortynding: 1 del rengøringsmiddel til 8 dele vand. Start rengøring nederst på spiralen, og arbejd metodisk på tværs og opad.

Enheder i splitmodel

Sluk for enheden, og isoler det elektriske kredsløb. Påfør fortyndet VerteX® med en lavtryksforstøver i et groft spraymønster. Gennemvæd spiralen. Lad produktet virke i 5 minutter. Der kræves ingen skylning – køleprocessen skyller spiralen på naturlig vis. Varmepumpesystemer skal dog skylles igennem. Tænd for enheden.

Store lufthåndteringsenheder

Lad så vidt muligt luftstrømmen køre – dermed sikres det, at produktet trænger helt ind i spiralen. Hvis det ikke er muligt, skal luftstrømmen slås til straks efter påføring. Påfør fortyndet VerteX® med en lavtryksforstøver i et groft spraymønster. Gennemvæd spiralen,

indtil produktet løber af. Skyl grundigt efter med rent vand.

Luftkølede kondensatorer

Fortynding: 1 del rengøringsmiddel til 4 dele vand. Påfør fortyndet VerteX® med en lavtryksforstøver i et groft spraymønster. Lad produktet virke i 5-10 minutter. Skyl snavs og kontaminering af med rent vand. Skyllevandet er ikke farligt og vil ikke beskadige omgivende materialer eller udstyr. Start rengøring foroven på spiralen, og arbejd metodisk nedad og på tværs. Rengøringsmidlet er mest effektivt, hvis kondensatoren stadig er varm.

Luftfiltre

VerteX® kan også bruges til at rengøre elektroniske luftfiltre. Sluk for enheden og ventilatorerne. Fortynd med 2 dele vand, spray rigeligt på, og lad det virke i 5 minutter. Skyl grundigt efter med rent vand.